УЛААНБААТАР ХОТ

БАТЛАВ

"БАГАНУУР ЗҮҮН ӨМНӨД БҮСИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ" ТӨХК-ИЙН ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

Т.ОТГОНШАГАЙ

2016 оны 02 дугаар сарын 03

35 кВ ЦДАШ-ын ЗАВСРЫН ТУЛГУУРЫН ТРАВЕРСНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/Д	Материалын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ	Техникийн үзүүлэлт, тайлбар
1	1, 3 фазын Хөндлөвч траверс ТР-1	ком	40	35 кВ агаарын шугамын ЗБ.400 тулгуурын нэг ба гуравдугаар фазын траверс /боолт гайк, амтай амгүй шайбаны хамт/ ТР-1
2	2 фазын Хөндлөвч траверс ТР-2	ком	20	35 кВ-ын агаарын шугамын ЗБ.400 тулгуурын хоёрдугаар фазын траверс /боолт гайк, амтай амгүй шайбаны хамт/ ТР-2
3	Боолт, гайк шайб	ш	80	Тулгуурт бэхлэх хоёр талдаа резбатай М30*600 боолт, контур гайка, амтай амгүй шайб иж бүрдэлийн хамт байна

Зурагт тусгасан хэмжээтэй иж бүрэн траверс байна

ЗБ ТУЛГУУРЫН 2-Р ТРАВЕРС ИЖ БҮРДЭЛ

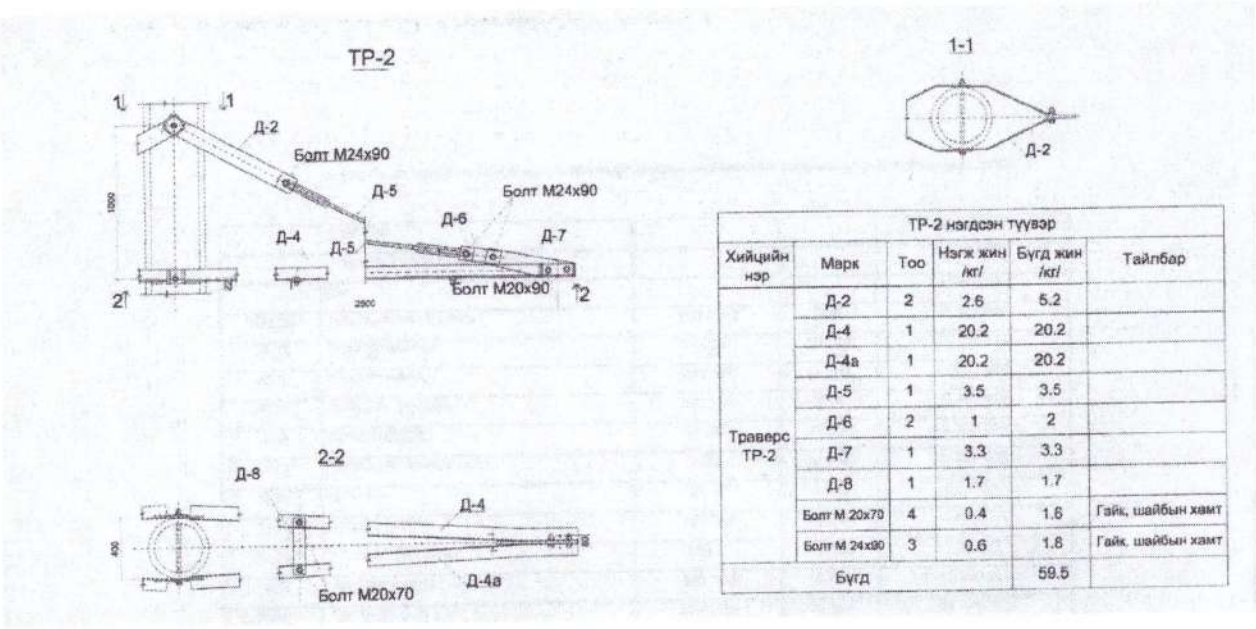

ТР-2 нэгдсэн түүвэр					
Хийцийн нэр	Марк	Тоо	Нэгж жин /кг/	Бүгд жин /кг/	Тайлбар
Траверс ТР-2	Д-2	2	2.6	5.2	
	Д-4	1	20.2	20.2	
	Д-4а	1	20.2	20.2	
	Д-5	1	3.5	3.5	
	Д-6	2	1	2	
	Д-7	1	3.3	3.3	
	Д-8	1	1.7	1.7	
	Болт М 20х70	4	0.4	1.6	Гайк, шайбын хамт
	Болт М 24х90	3	0.6	1.8	Гайк, шайбын хамт
Бүгд				59.5	

ЗБ ТУЛГУУРЫН 1-Р ТРАВЕРС ИЖ БҮРДЭЛ

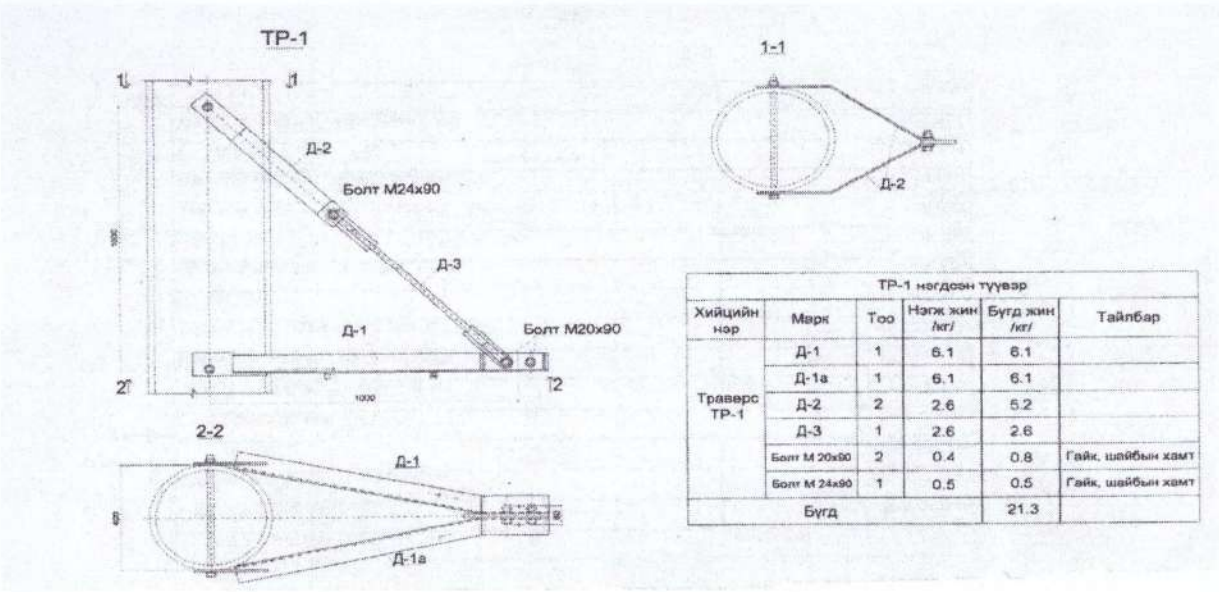

ТР-1 нэгдсэн түүвэр					
Хийцийн нэр	Марк	Тоо	Нэгж жин /кг/	Бүгд жин /кг/	Тайлбар
Траверс ТР-1	Д-1	1	6.1	6.1	
	Д-1а	1	6.1	6.1	
	Д-2	2	2.6	5.2	
	Д-3	1	2.6	2.6	
	Болт М 20х90	2	0.4	0.8	Гайк, шайбын хамт
	Болт М 24х90	1	0.5	0.5	Гайк, шайбын хамт
Бүгд				21.3	

Тодорхойлолт хянасан:

ТҮАХБХ-ийн дарга Г.ГАНМӨНХ

Тодорхойлолт гаргасан:

ТҮАХБХ-ИЙН АХЛАХ, ЗИ З.ЭРХЭМБАЯР